


CASBEE[®]-不動産【集合住宅】 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-不動産【集合住宅】(2021年SDGs対応版) v1.2.1

建物概要					
建物名称	セレニテ神戸元町	敷地面積	640 m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	兵庫県神戸市中央区海岸通三丁目1番22号	建築面積	366 m ²	評価の実施日	2024年7月17日
用途地域	商業地域、防火地域	延床面積	4,925 m ²	作成者	水野 佑理
建物用途	共同住宅、店舗	階数	地上15F	不動産評価員番号	ふ-000660-26
竣工年月	2017年2月	構造	RC造	確認日	
直近の大規模改修実施年月		平均居住人員	137 人	確認者	
		年間使用時間	8,760 時間/年	不動産評価員番号	
評価結果					
71.1 /100 (得点 / 満点)		★★★★★		S ランク:★★★★★	78
				A ランク:★★★★	66
				B+ランク:★★★	60
				B ランク:★★	50
ポイントは小数点第1位までの表示とする					
1. エネルギー・温暖化ガス					
評価	最大加点点	必須項目	指標 (*は参考値)	評価値	
適合		省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制	一次エネルギー(目標値)	221 MJ/m ² ・年	
		根拠等 1.2実績値でレベル3以上、次年度目標値の設定。モニタリングの実施、運用管理体制図の構築。			
15.0	20	1.1 使用・排出原単位(計算値)	一次エネルギー(計画値)	245.5 MJ/m ² ・年	
		根拠等 実績値による評価	二次エネルギー(*)	25.2 kWh/m ² ・年	
		C/S=245.5MJ/m ² ・年/801MJ/m ² ・年=0.307≤0.8	CO ₂ 排出量(*)	9.1 kg-CO ₂ /m ² ・年	
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値) 共用部の評価	一次エネルギー(実績値)	245.5 MJ/m ² ・年	
		根拠等 共用部一次エネルギー実績値	二次エネルギー(*)	25.2 kWh/m ² ・年	
		245.5MJ/m ² ・年<361MJ/m ² ・年	CO ₂ 排出量(*)	9.1 kg-CO ₂ /m ² ・年	
2.0	5	1.3 省エネルギー(仕様評価) 専有部の省エネ対策	導入された対策項目数	2.0 項目	
		根拠等 LD寝室の自然換気が可能等			
3.0	5	1.4 自然エネルギー	利用率	0.0 %	
		根拠等 該当しない			
25.0	30	合計			
2. 水					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		目標設定、モニタリング、運用管理体制	水使用量(目標値)	11.7 L/m ² ・年	
		根拠等 次年度目標値の設定、モニタリングの実施等			
	0	2.1 水使用量(計算値)	評価しない		
2.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)			
		根拠等 泡盛水栓の採用	水使用量(計画値)	L/m ² ・年	
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)	水使用量(実績値)	13.0 L/m ² ・年	
		根拠等 上水使用量13.0L/m ² ・年<40L/m ² ・年			
7.0	10	合計			
3. 資源利用／安全					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		新耐震基準への適合またはIs値、If値			
3.0	5	3.1 高耐震・免震等 3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価	なし		
3.0		3.1.1 耐震性			
		根拠等 建築基準法に定められた耐震性を有する			
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能			
		根拠等 該当しない			
3.5	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理抑制 3.2.1と3.2.2の平均で評価する			
		3.2.1 再生材利用率 ①と②の平均で評価する			
5.0		① 躯体材料 抗に高炉セメントを使用	リサイクル材品目数(非構造材)	0 品目	
1.0		② 非構造材料 該当しない			
4.0		3.2.2 廃棄物処理抑制	取組数	4 ポイント	
		根拠等 G3の多量分別回収が可能なストックスペースを設置している等			
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数	経過年数+今後の想定耐用年数	年	
		根拠等 建築基準法に定める対策が講じられている	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
2.6	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー			
4.5		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔	更新年数の平均値	25 年	
		根拠等 受電設備30年、増圧給水ポンプユニット20年			
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上	自給率向上の取組数	0 項目	
		根拠等 該当しない			
4.0		3.4.3 維持管理	維持管理に関する取組数	10 ポイント	
		根拠等 清掃や設備点検等箇所別頻度の設定がなされている等			
1.0		3.4.4 バリアフリー対策			
		根拠等 レベル3を満たさない			
12.1	20	合計			
4. 生物多様性／敷地					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない			
		根拠等 外来生物法を遵守	なし		
8.0	10	4.1 生物多様性の向上	②取組表による場合のポイント数	2 ポイント	
		根拠等 保全すべき資源が無い、神戸の気候に適した植栽種類の採用			
4.2対象外の時は点数を倍		4.2 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生			
0.0	0	根拠等 指定直区域外			
[対策不要は対象外]		4.3 公共交通機関の接近性			
5.0	5	4.3.1 公共交通機関の接近性	鉄道駅またはバス停からの距離	4 分圏内	
5.0		根拠等 「みなと元町」駅より徒歩4分			
		4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	評価しない		
2.0	5	4.4 自然災害リスク対策	リスクの合計数	4 種類	
		根拠等 水害、液状化、津波、地震動のリスク有り。地震動のリスクに対しては、地震PML10%以下である。			
15.0	20	合計			
5. 屋内環境					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合			
		根拠等 質問票への適合	なし		
		5.1 自然利用			
1.0	3	5.1.1 星光利用 5.1.1の点数×2/3+5.1.2の点数×1/3			
1.0		5.1.1.1 自然採光	開口率	20.0 %	
		根拠等 D~Jtype:開口率面積分→20.02%<25%			
1.0		5.1.1.2 星光利用設備	星光利用設備	0 種類	
		根拠等 該当しない			
1.0	3	5.1.2 通風・排熱			
		根拠等 D~Jtype:LD及び寝室に自然換気開口が1箇所ある			
2.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり	天井高	2.4 m以上	
		根拠等 天井高2.45m以上かつ屋外の情報を得られる窓の設置			
		5.2 健康・快適			
1.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ			
		根拠等 複層ガラスではない			
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		根拠等 ルームエアコンの設置			
2.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		根拠等 内装材F☆☆☆☆認定品確認			
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		根拠等 確認不可			
2.0	3	5.3 防犯対策			
		根拠等 セキュリティシステムの設置、ITVカメラ監視			
12.0	20	合計			

セレニテ神戸元町

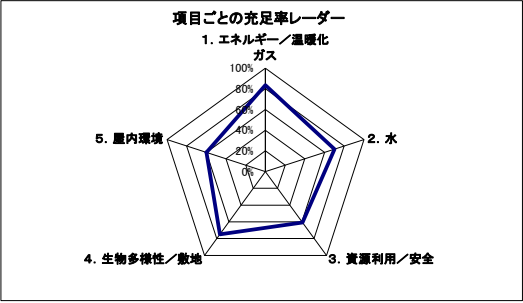

環境性能の特徴

- ・共用部一次エネルギー消費実績値についての評価では、統計値における最上位に位置する。
- ・共用部水使用量実績値についての評価では、統計値における最上位に位置する。
- ・床に高浮セメントを使用している。
- ・神戸の気候に適した遮熱種別を採用している。
- ・「みなと元町」駅から徒歩4分となっており、交通利便性が高い。

評価機関、評価員記名欄
日本管財株式会社 東日本エンジニアリングマネジメントセンター

認証機関記名欄
日本管財株式会社 東日本開発営業部

セレニテ神戸元町